

ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 43  
DEL 19.11.2014

COMUNE DI MONTANERA  
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE  
DELLE CAPPELLE E DELLE TOMBE PRIVATE  
NEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

ottobre 2014

Si prescrivono le seguenti norme a cui ci si dovrà attenere durante l'esecuzione

delle tombe e delle cappelle private:

## **CAMPO A:**

Le tombe di famiglia di **TIPO C** dovranno essere realizzate con le seguenti caratteristiche:

- saranno del tipo a "cappella", elevate per una altezza massima di cinque piani fuori terra di loculi, che potranno essere disposti indifferentemente ad "L" oppure oppure a colombari;
- dovranno avere ossario interrato della profondità di metri 1,00 esteso a tutta la superficie del lotto;
- la struttura in elevazione dovrà occupare tutta la superficie del lotto ovvero dovrà essere costruita sul filo perimetrale del lotto in modo tale da non creare delle intercapedini tra cappella e cappella e tra le cappelle ed i loculi comunali previsti sull'area posteriore delle cappelle medesime;
- il tetto non dovrà sporgere sul lato posteriore verso l'area per loculi comunali, ma dovrà essere mantenuto a filo del lotto, al fine di non compromettere la costruzione dei medesimi; il tetto non dovrà avere pendenza verso tale lato né dovranno scaricarsi le acque meteoriche verso il lato medesimo.

## **CAMPO B:**

Le seguenti prescrizioni riguardano esclusivamente la forma, le dimensioni e le finizioni delle facciate prospettanti sul piazzale interno al fine di conseguire uniformità delle strutture e delle finizioni delle tombe e delle cappelle.

Le rifiniture interne sono pertanto realizzabili a discrezione delle proprietà.

## 1) CAPPELLE FUORI TERRA DI TIPO A

La struttura dovrà essere realizzata come dallo schema progettuale - A -- di cui alle norme in data ottobre 1988.

I loculi potranno essere disposti internamente a "L" oppure a colombari.

La testata e tutte le rifiniture prospicienti il piazzale interno dovranno essere rivestite in pietra di luserna, serizzo oppure lasciate in C.A. faccia a vista.

Le coperture saranno di tipo piano a "vasca" come le cappelle già esistenti.

La parte interrata delle cappelle, da adibirsi ad ossario, non dovrà eccedere le misure stabilite dal disegno; questo per non compromettere le strutture adiacenti.

Eventuali cancelli o chiusure varie dovranno essere di tipo lineare, senza pesanti decorazioni tipo ferro battuto.

La tomba di TIPO A (cappella fuori terra) individuata con la sigla A27 dovrà essere realizzata con la parete verso il passaggio tra il CAMPO A ed il CAMPO B aperta, come la tomba individuata con la sigla A1 posta di fronte alla medesima sul lato opposto del passaggio.

## **2) TOMBE SEMINTERRATE DI TIPO B**


La struttura dovrà essere realizzata come dallo schema progettuale – B - di cui alle norme in data ottobre 1988.

I rivestimenti esterni dovranno essere in pietra di luserna, serizzo oppure lasciate in C.A. faccia a vista.

Le testate delle tombe B1, B2, B3, non dovranno eccedere l'altezza del muro perimetrale del cimitero, oppure le lapidi potranno essere applicate direttamente sul muro medesimo.

Le testate delle tombe B4, B5, B6 dovranno avere le misure indicate dallo schema progettuale – B - di cui alle norme in data ottobre 1988 e la parte posteriore di queste testate dovrà essere rivestita in pietra di luserna, serizzo oppure lasciate in C.A. faccia a vista.

PLANIMETRIA GENERALE / scala 1:100

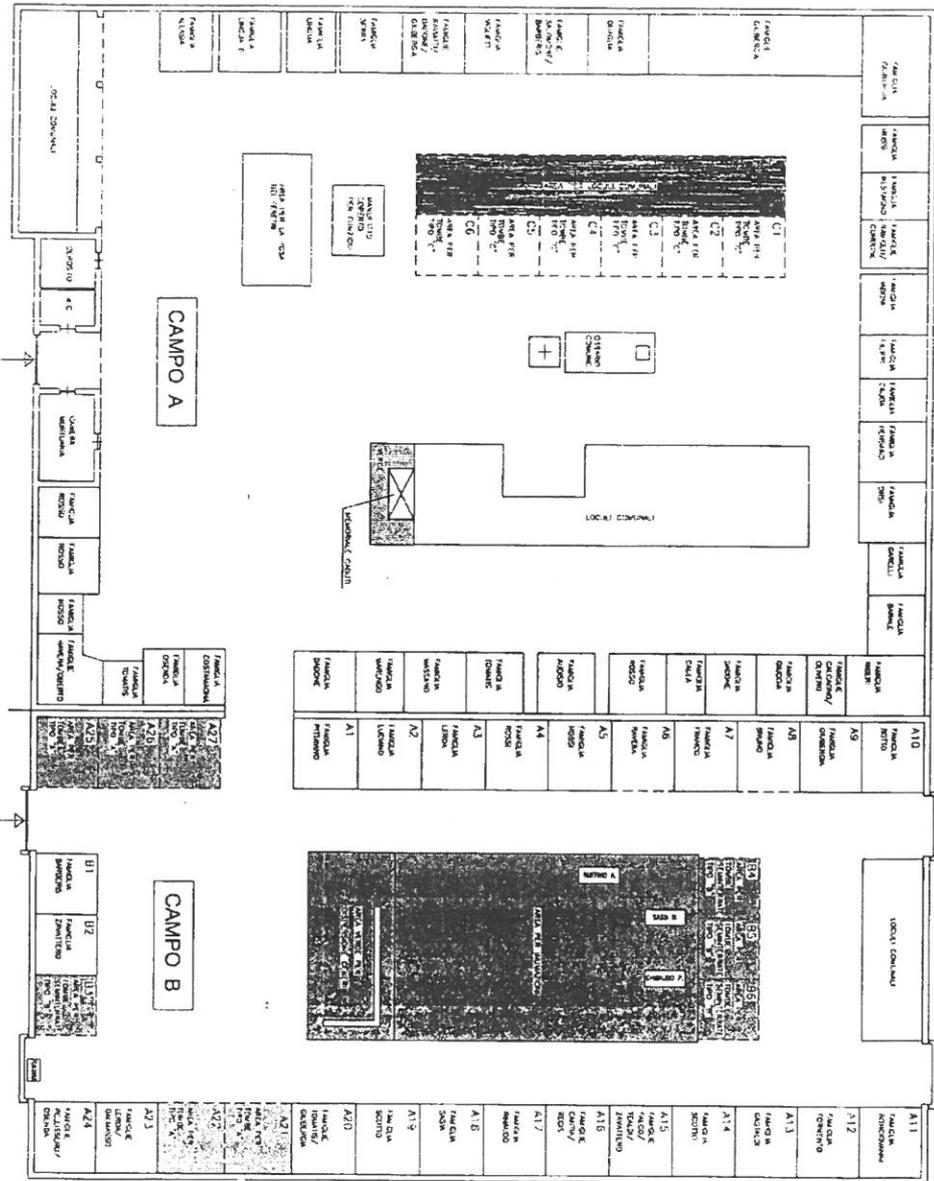

COMUNE DI MONTANARA  
PROVINCIA DI CREMA

PLANIMETRIA GENERALE  
DEL CIMITERIO COMUNALE

IL SOGNETTO

IL RESPONSABILE  
Della P. S. (firma)

data: 20/01/2014  
STUDIO TECNICO  
ING. GIUSEPPE BELLINI S.P.A.  
VIA CANTIERI 10, 26100 CREMA (CR)  
TEL. 0374/431111 - FAX 0374/431112

